




# SCHEMATY POSADOWIENIA KANALÓW

## **NAMIERZCHNIA DO ODTWORZENIA**

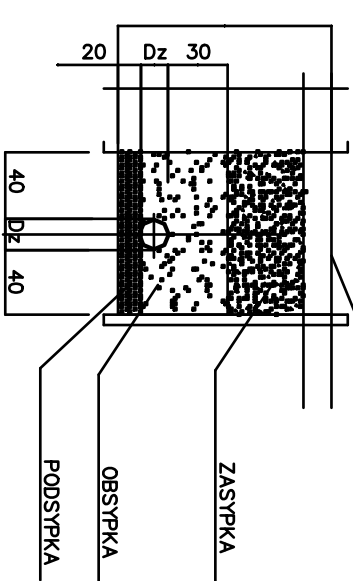


UWAGA:

1. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić rzeczywiste trasy przewodów, ich średnice i materiały dokonując odkrywek.
2. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń podziemnych.

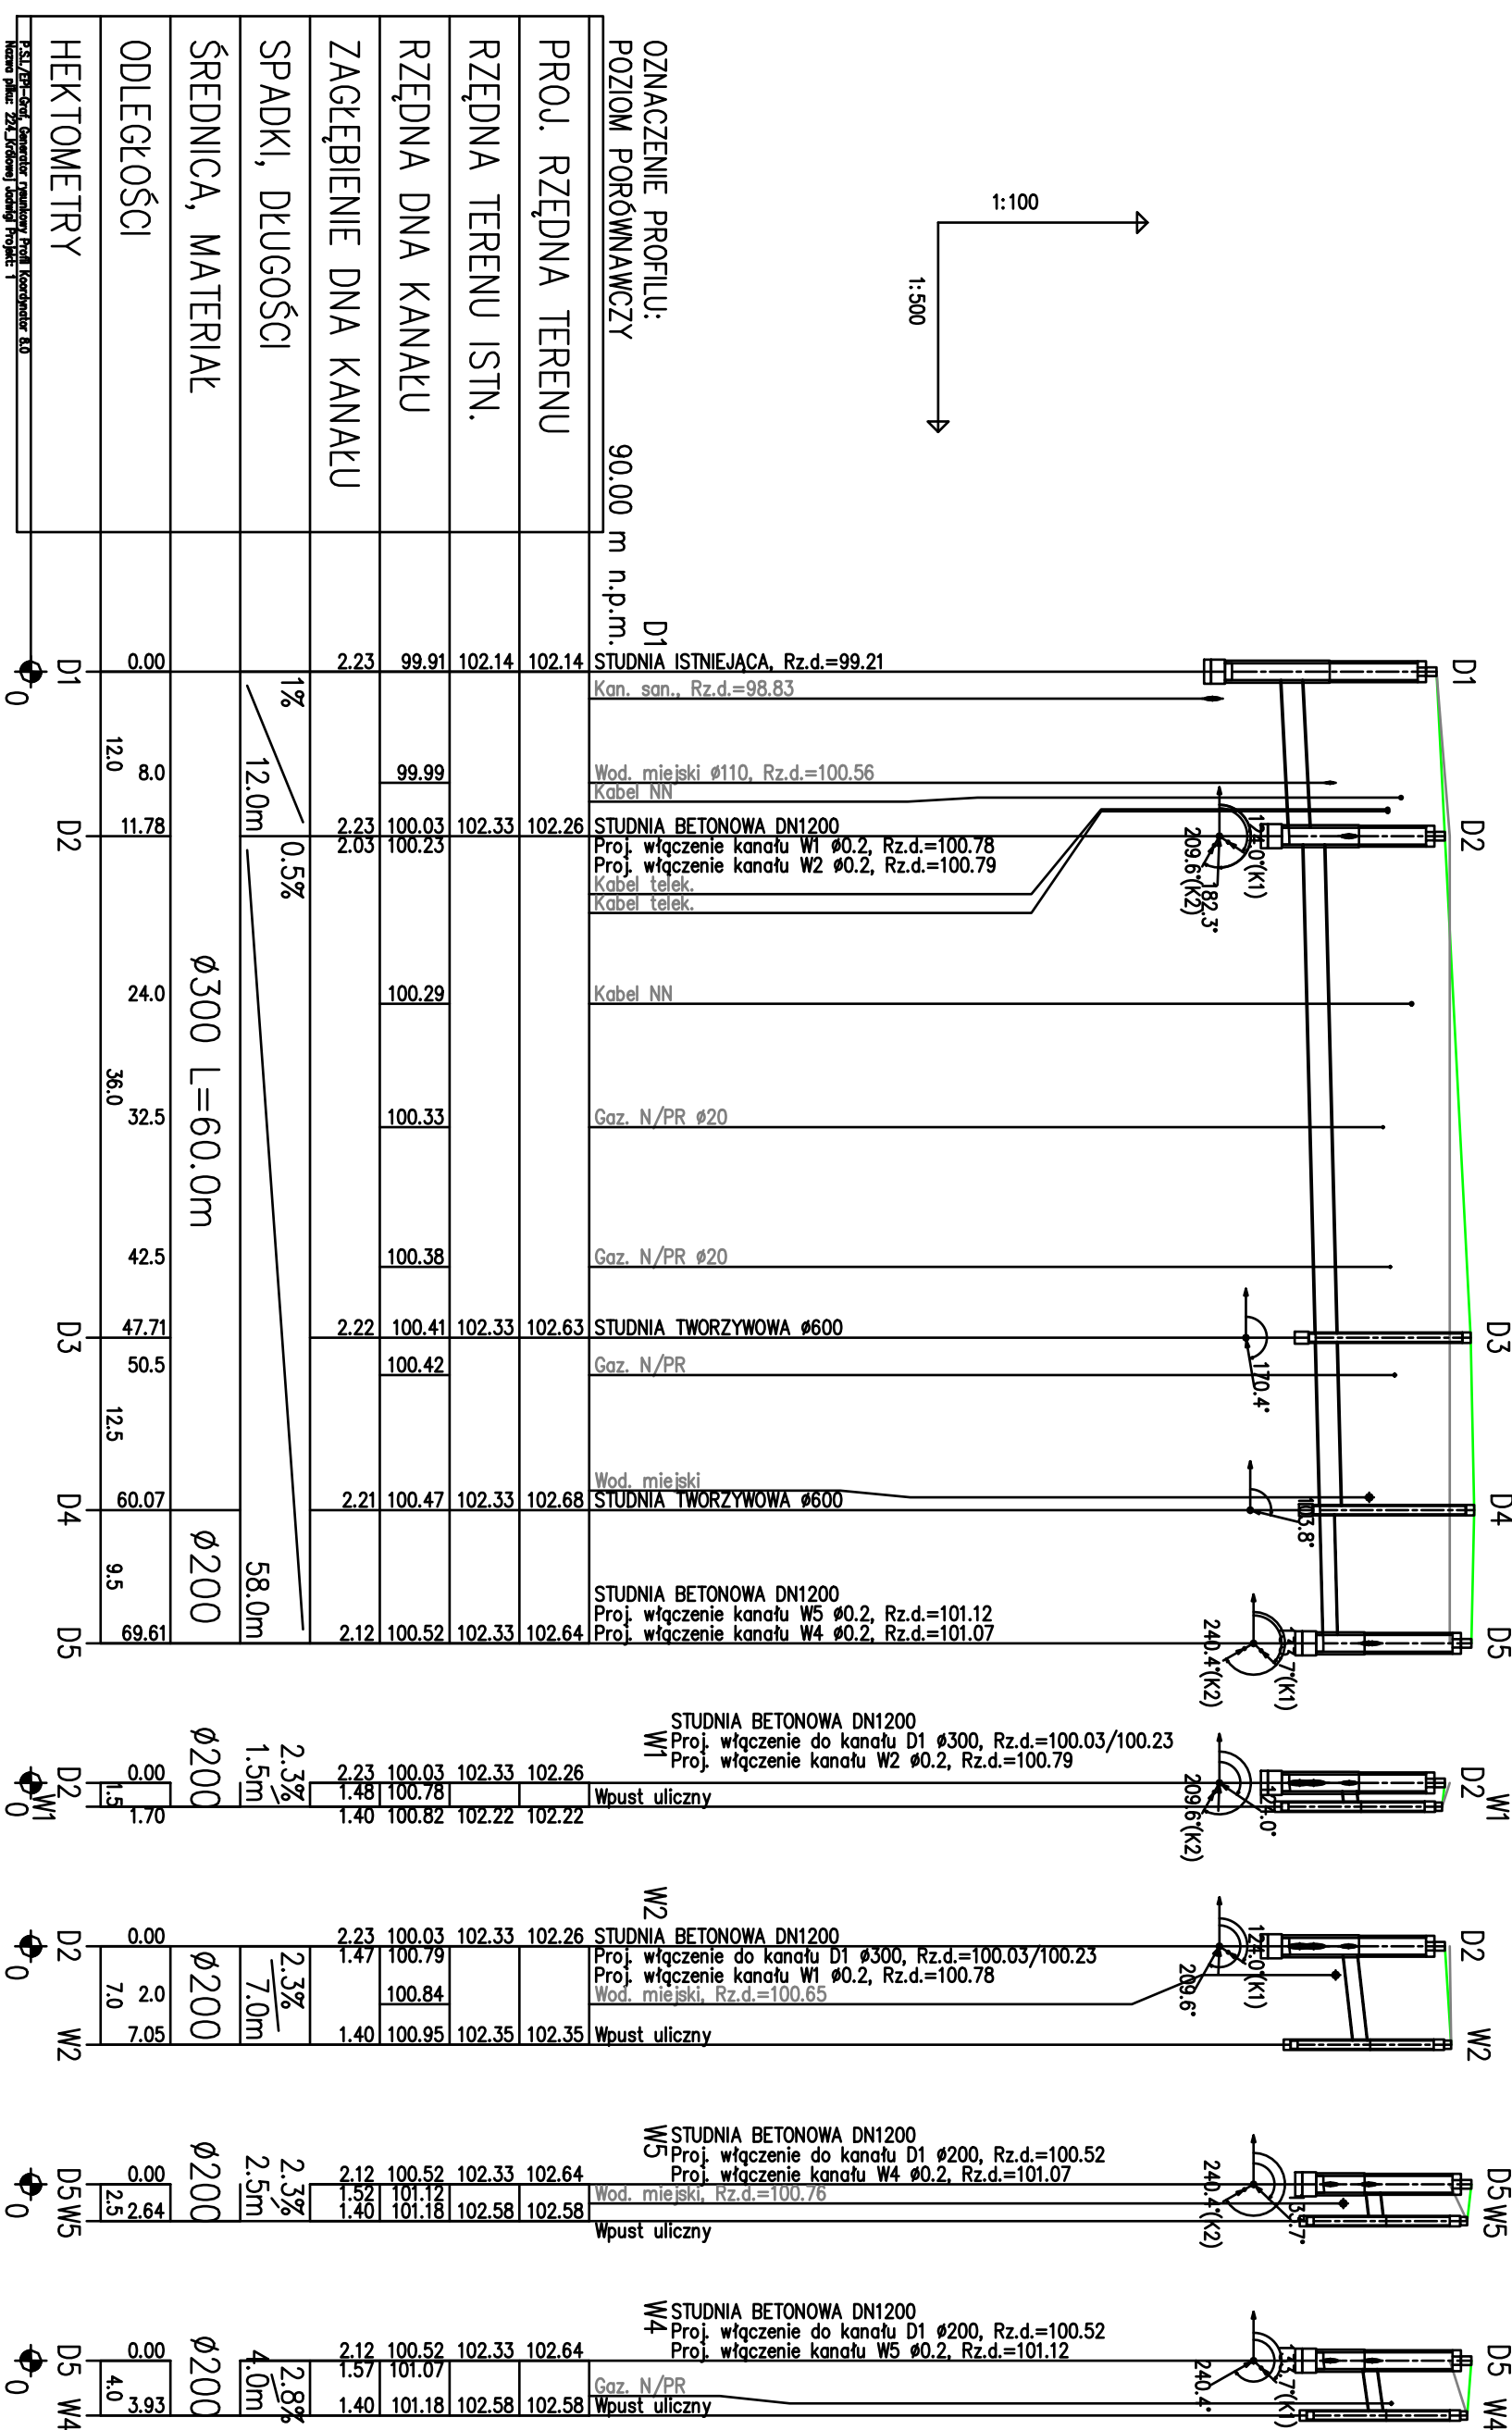

PROJ. RZĘDNA TERENU
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY

Biuro projektowe	
	
VIVALO SP. Z O.O.	
ul. JP Wronicza 78/13	
02-640 Warszawa	
Jako i adres do korespondencji:	
Jana Kosciuszki 10/44	
01-623 Warszawa	
www.vivalo.pl	
e-mail: biuro@vivalo.pl	
tel.: 022 709 659; 001 636 767	
fax: 22 207 26 20	
Inwestor	
GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA	
ul. Walszawska 32	
05-620 Konstancin-Jeziorna	
Nazwa obiektu budowlanego	
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sobieskiego i ul. Królowej Jadwigi w Konstancinie-Jeziornie	
Stadium	
PROJEKT WYKONAWCZY	
Nr tomu	Termin
—	
Specyfikator	Podpis
Punkcja	Imię i Nazwisko
Projektant	dr inż. Agnieszka Halasa
Specyfikator	mgr inż. Beata Stankiewicz
Nazwa rysunku	Nr rysunku
Profil podziwizy kanalizacji deszczowej	2
Data	Nr projektu
11.2017	2017-1403
Strona	Nr wersji
1:100/1:500	—